変圧器の補修、点検に係る内部の絶縁油の抜き取り等

様式第１号

別紙②

震災時等の危険物仮貯蔵又は仮取扱い実施計画書

○○年△月□□日

下北地域広域行政事務組合
消防長　　様

届出者　住　所　青森県下北郡東通村大字○○字○□番△
氏　名　○○　○○

危険物	貯蔵取扱い場所	青森県下北郡東通村大字○○字○□番△　○○変電所内	
	所有者等の住所・氏名	住　所　青森県下北郡東通村大字○○字○□番△	
		氏　名　□○　□○　　電話○○○―○○○―○○○	
	仮貯蔵仮取扱いに使用する場所の面積・構造等	屋外・屋内	建築面積　　㎡ 敷地面積　約１２０㎡（１２ｍ×１０ｍ） 敷地又は建築物の概要 ○○変電所内
	類別・品名・数量	第４類　第三石油類（絶縁油）　１０，０００Ｌ	指定数量の　５倍
仮貯蔵仮取扱いの目的		震災等によって被災した変圧器を補修、点検するために必要な事項を予め計画するものである。	
仮貯蔵仮取扱いの方法		・変圧器の修繕、点検のため、変圧器内部の絶縁油をいったん抜き取り、仮設タンク等で貯蔵し、内部修繕、点検終了後に変圧器内に再度注油する。 ・保有空地を３ｍ確保する。 ・標識・掲示板を設置し関係者に次の事項について注意喚起を行う。 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「品名・数量・倍数」、「火気厳禁」	
安全対策及び消火設備		・変圧器、ポンプ、仮設タンクのアースを確保する。 ・仮設の防油堤を設置し、漏えい防止シートの敷設等の流出対策を講じるともに、配管等の結合部からの流出防止対策としてオイルパンを設置する。 ・一ヶ所の取扱い場所で同時に複数の設備からの抜き出しは行わない。 ・危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状保有者が行う。 ・バリケードを立て空地を確保する。・第５種消火設備　１０型粉末消火器３本を設置する。	
※受付欄		※整理番号	

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　届出者が法人にあってはその名称、代表者氏名及び事務所の所在地を記入すること。
３　その他必要な図面等を添付すること。
４　危険物の貯蔵取扱いに際しては、危険物取扱者免状を保有した現場管理責任者を定めること。
５　※印欄は、記入しないこと。
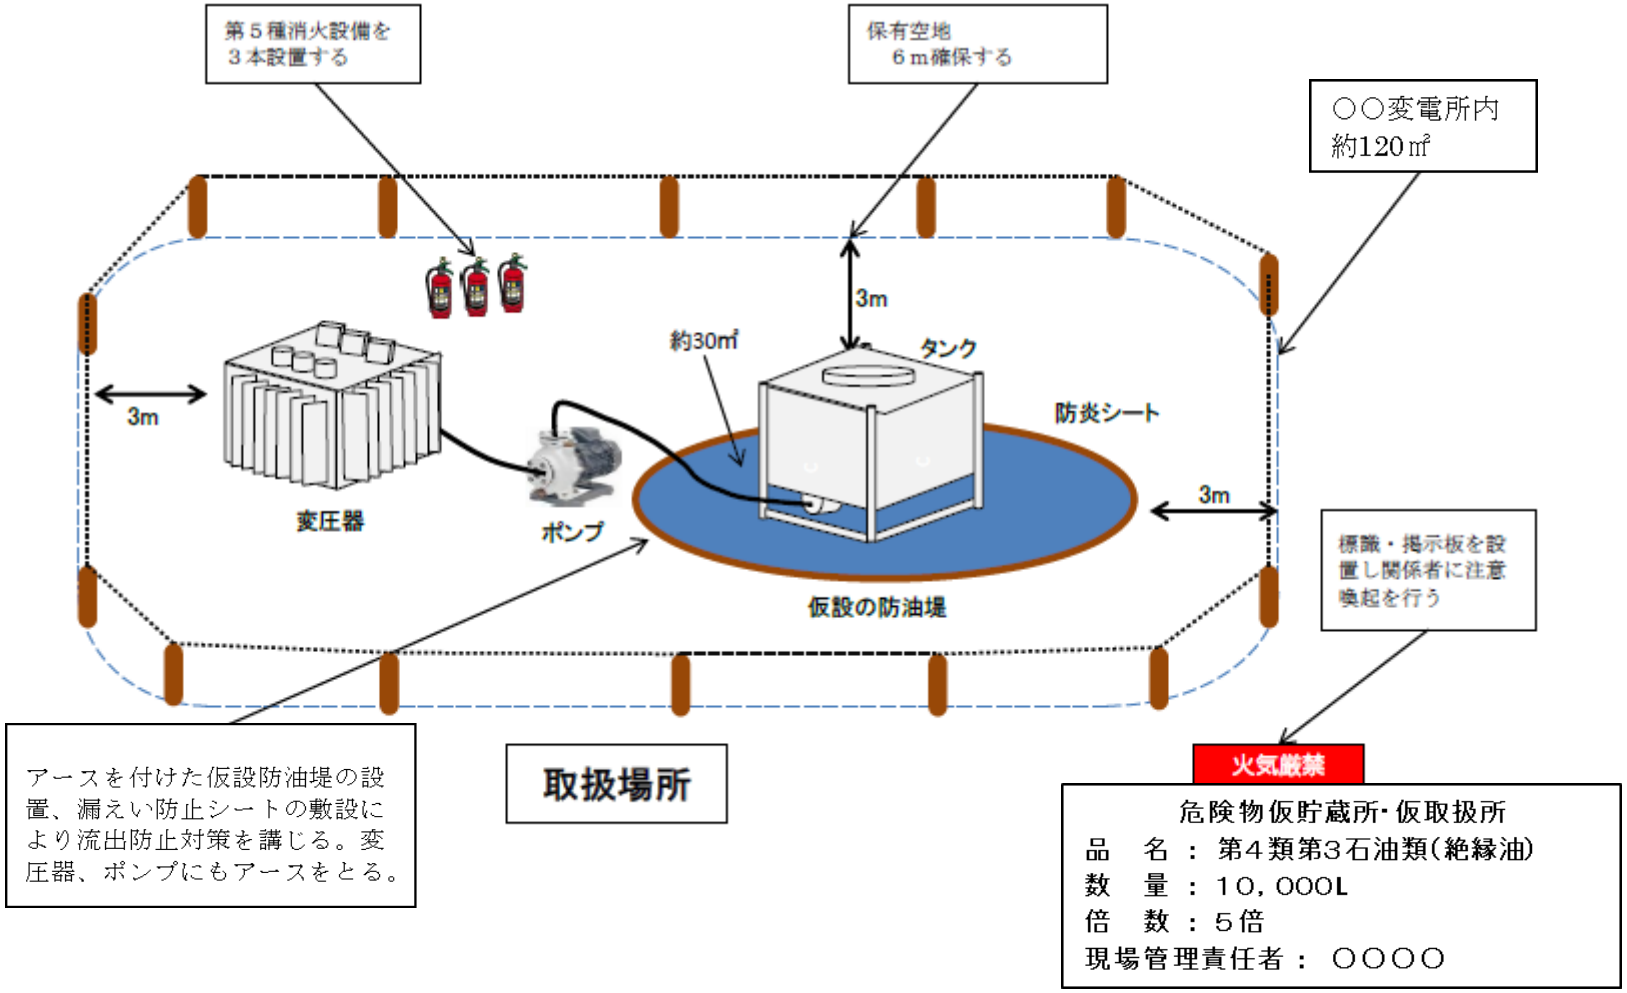
変圧器の補修、点検に係る内部の絶縁油の抜き取り等